


Практико-ориентированный подход к осуществлению государственного санитарного надзора в области питьевого водоснабжения населения Гродненской области

Филипчук О.В., врач-гигиенист (заведующий отделением) отделения коммунальной гигиены государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», Республика Беларусь, г.Гродно, пр-т Космонавтов, 58,
тел/факс: 8 (0152) 69-02-94, osge@mail.grodno.by

Подача потребителям питьевой воды на территории Гродненской области осуществляется:

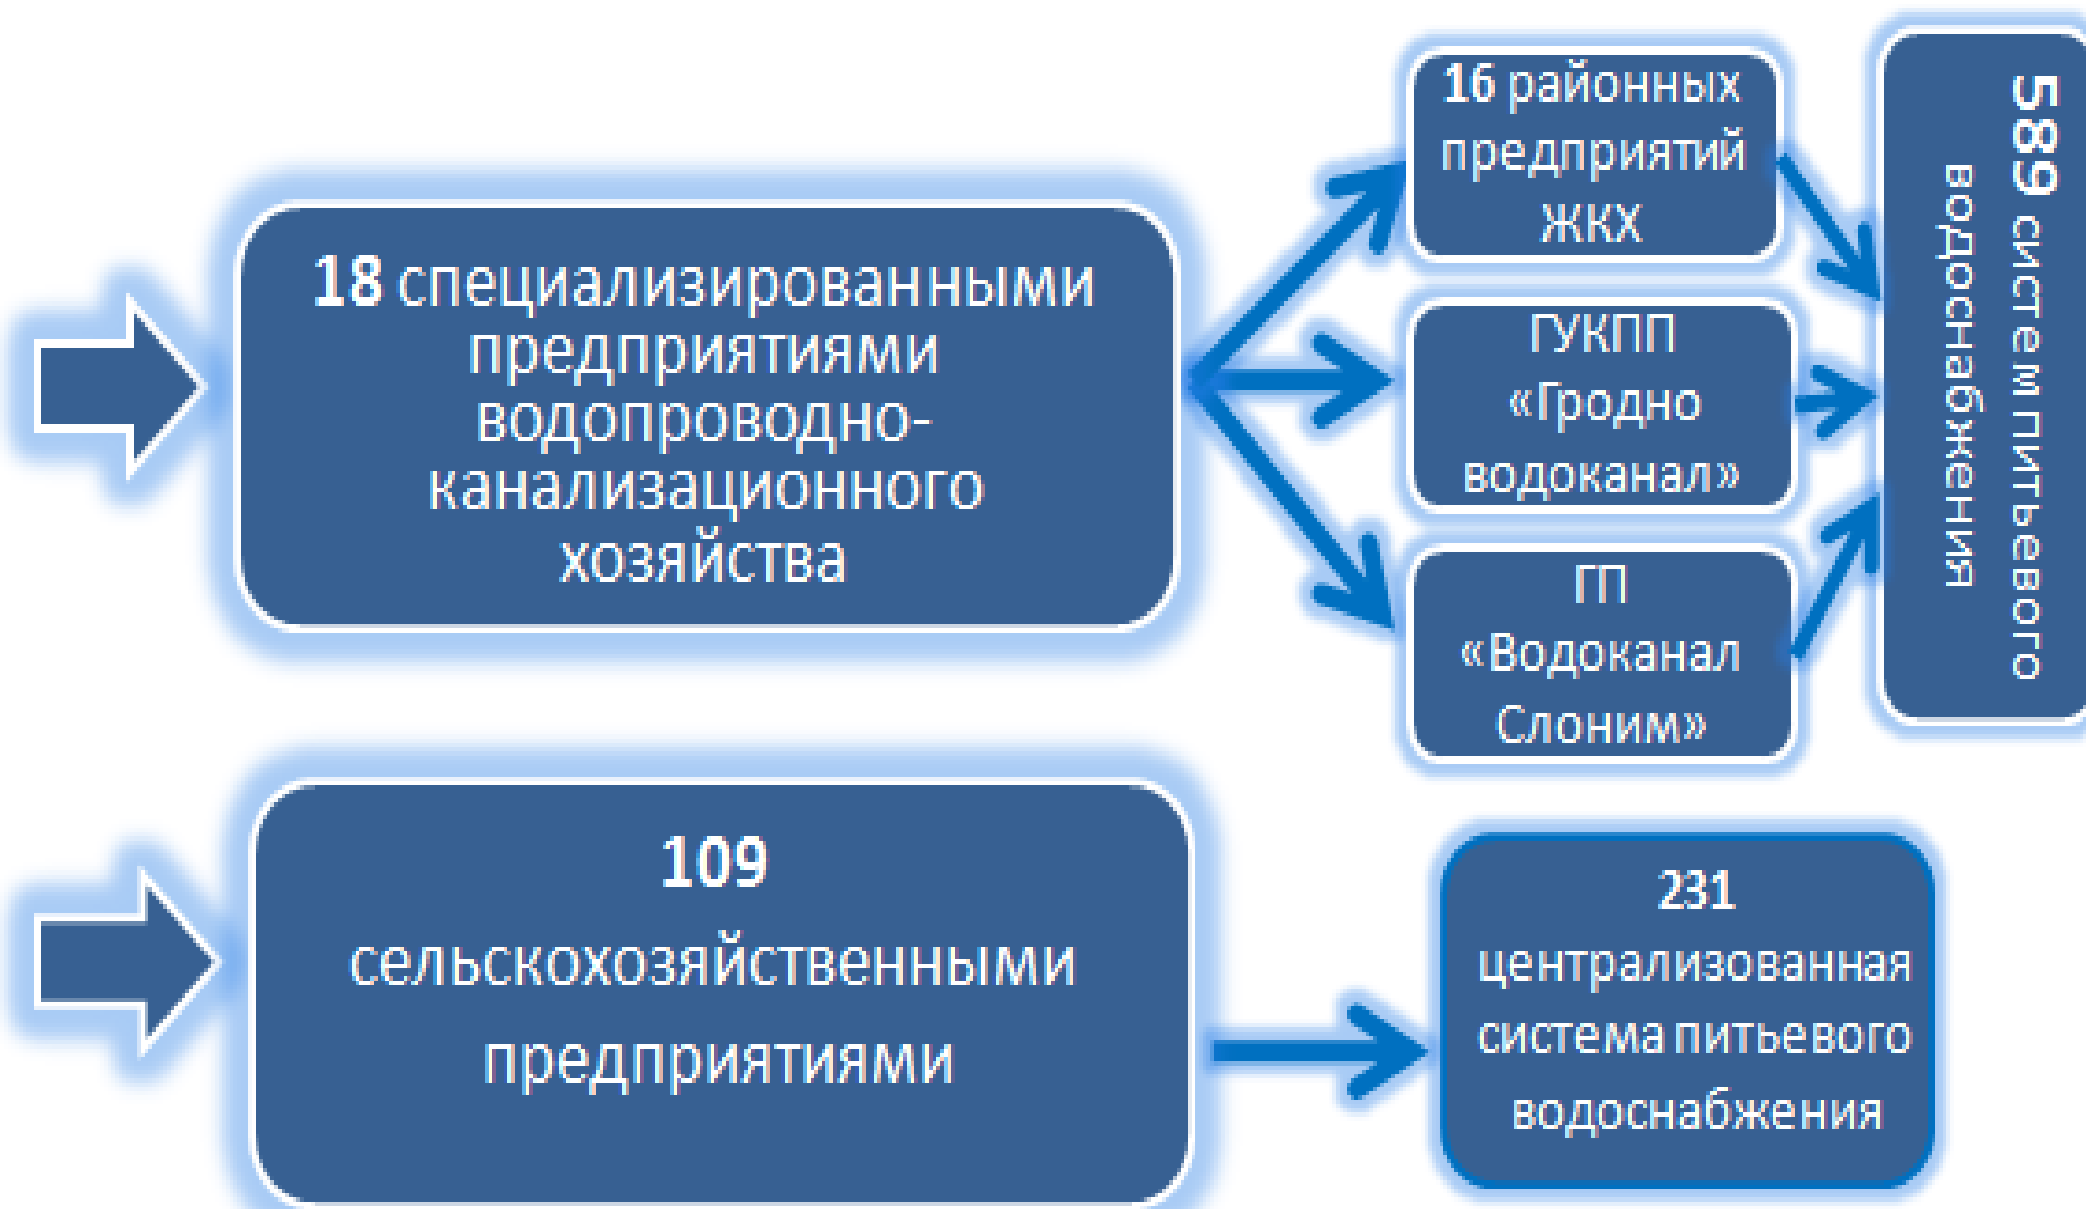


На 54,5% централизованных системах питьевого водоснабжения районных предприятий жилищно-коммунального хозяйства оборудовано 321 сооружение (станции для обезжелезивания воды контейнерного типа, мини-установки для очистки воды)



Организация проведения контрольно-надзорных и профилактических мероприятий на коммунальных и ведомственных централизованных системах питьевого водоснабжения, подающих воду населению

	2023 г.	2024 г.
Выборочные проверки		
Количество субъектов	6	2
Количество объектов	13	10
Мероприятия технического (технологического, поверочного) характера		
Количество субъектов	8	19
Количество объектов	14	65
Мониторинг		
Количество субъектов	97	82
Количество объектов	624	480
Оценочные мероприятия		
Количество субъектов	20	24
Количество объектов	177	265
Всего		
Количество субъектов	131	127
Количество объектов	828	820

В 2024 году Целевой показатель удельного веса проб воды, не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям безопасности (не более 1%), достигнут как по коммунальным, так и по ведомственным централизованным системам питьевого водоснабжения

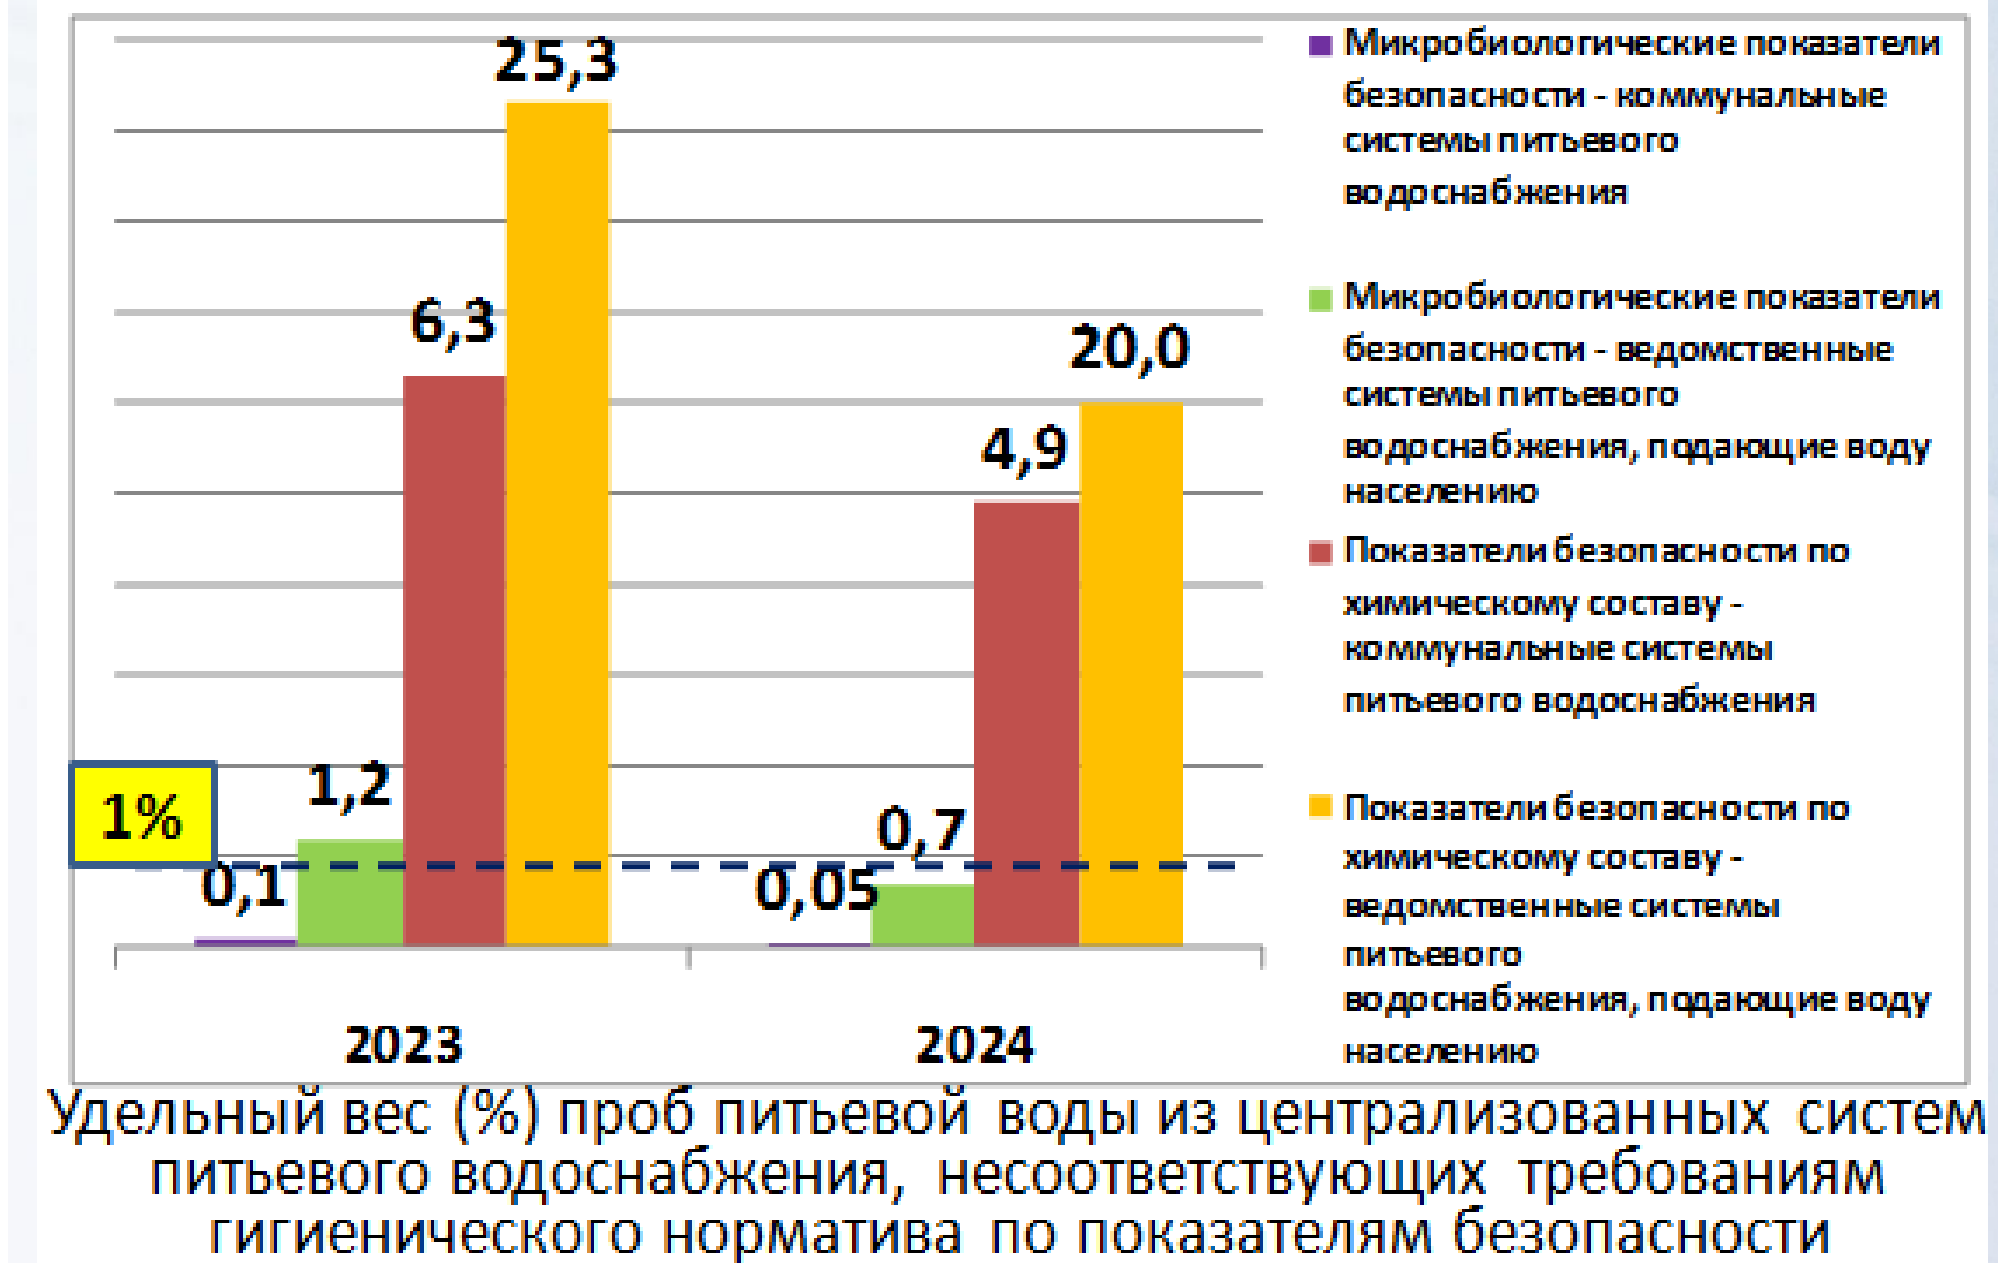

Структура выявленных нарушений на централизованных системах питьевого водоснабжения, подающих воду населению (%)

Органами госсаннадзора совместно с организациями, эксплуатирующими централизованные сети питьевого водоснабжения, отработана система взаимодействия в случае возникновения аварийных ситуаций

